

## Техническая спецификация

### Характеристики 5AI 80 A2-IP55-Y2 1.5/3000-IM1081

|    |                          |                  |
|----|--------------------------|------------------|
| 1  | Мощность, кВт            | 1.5              |
| 2  | Напряжение, В            | 220/380          |
| 3  | Частота сети, Гц         | 50               |
| 4  | КПД, %                   | 81               |
| 5  | Cosφ                     | 0.87             |
| 6  | Ток, А                   | 5, 59/3, 24      |
| 7  | Ip/In                    | 7                |
| 8  | Мр/Мп                    | 2.2              |
| 9  | Мmax/Мп                  | 2.3              |
| 10 | Скорость, об/мин         | 3000             |
| 11 | Соединение               | ▲/Y              |
| 12 | Режим работы             | S1               |
| 13 | Способ охлаждения        | IC411            |
| 14 | Смазка                   | Литол 24         |
| 15 | Передний подшипник       | 6205             |
| 16 | Задний подшипник         | 6205             |
| 17 | Климатическое исполнение | Y2               |
| 18 | Класс изоляции           | F                |
| 19 | Степень защиты           | IP55             |
| 20 | Монтажное исполнение     | Лапы (1001/1081) |

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от  
производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего  
менеджера

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_


должность
подпись
Ф.И.О.



|              |  |
|--------------|--|
| Инв. № подл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дудл. |  |
| Подп. и дата |  |

|     |      |         |      |      |
|-----|------|---------|------|------|
|     |      |         |      |      |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата |

Габаритный чертеж

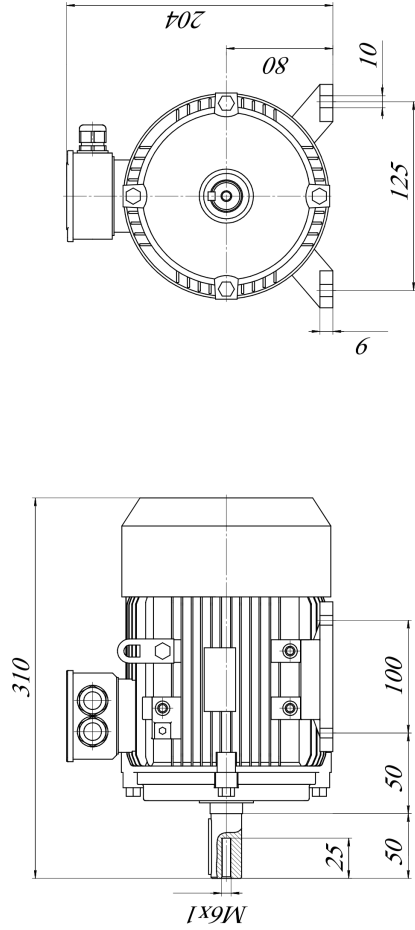


В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

Должность                      подпись                      Ф.И.О.

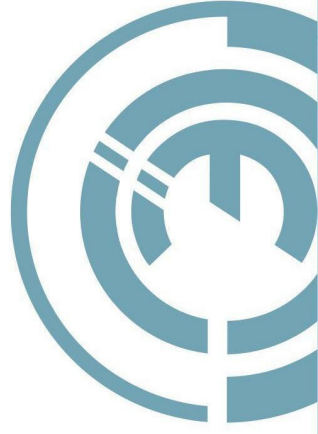

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инд. № | Инд. № подл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |